



ПАСПОРТ

на вентиляционные решётки

АМН, АМН-К, АМР, АМР-К, АДН, АДН-К, АДР, АДР-К

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

- 1.1. Вентиляционные решётки предназначены для подачи и удаления воздуха в помещениях любого назначения. Они устанавливаются на стенах и потолках на выходе вентиляционных каналов.
- 1.2. Решётки изготавливаются в соответствии с ТУ 4863-049-53261172-2015 и ГОСТ 32548-2013 «Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия».
- 1.3. Применение решёток осуществляется в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
- 1.4. Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации решёток:
 - неагрессивная или слабоагрессивная среда, не содержащая паров и газов в концентрациях разрушающих металл и покрытие решёток;
 - предельные рабочие температуры окружающего воздуха: верхнее значение до +60°C, нижнее значение до -50°C;
 - температурные условия хранения – ЖЗ по ГОСТ 15150-69 в пределах от -50°C до +60°C;
 - значение относительной влажности до 95% при +20°C.
 - условия транспортирования – любым видом крытого транспорта;
 - решётки изготовлены в климатическом исполнении УХЛ 2 по ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- 2.1. Решётки изготовлены из алюминиевого сплава АД 31 по ГОСТ 22233-2001 и окрашены методом порошкового напыления по ГОСТ 9.410-88 в белый цвет 9016 по каталогу RAL.
- 2.2. Решётки имеют типоразмерный ряд посадочных размеров в вентиляционный канал по длине (А) и высоте (В) от 100х100 мм до 600х1200 или 1200х600 с шагом 50 мм.
- 2.3. При размере длины (высоты) более 400 мм устанавливается перемычка для обеспечения прочности конструкции.
- 2.4. По заказу потребителя изготавливаются решётки других типоразмеров и цветов покрытия по каталогу RAL или с декоративным текстурированием покрытия.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

- 3.1. Решётки представляют собой раму прямоугольной формы с установленными в нее горизонтальными (для АМН, АМН-К, АМР, АМР-К) или горизонтальными и вертикальными (для АДН, АДН-К, АДР, АДР-К) жалюзи. Решётки АМН, АМР, АДН, АДР отличаются от решёток АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К дизайном и размерами. Решётки типа АМР, АМР-К, АДР и АДР-К оснащены регулятором расхода воздуха, предназначенным для регулирования объема и скорости воздушного потока. Угол поворота жалюзи позволяет регулировать направление воздушного потока и форму воздушной струи.
- 3.2. Поворотные жалюзи решёток для обеспечения требуемого направления воздушного потока и формы воздушной струи фиксируются под необходимым углом относительно вертикальной плоскости.

4. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

- 4.1. До монтажа решётки необходимо хранить в помещениях с климатическими условиями по п. 1.4.
- 4.2. Настенный монтаж решёток в воздуховодах производится с помощью установленных на боковых стенках решёток пружинных фиксаторов или с помощью монтажной рамы. Потолочный монтаж необходимо производить с помощью самонарезающих винтов.

5. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- | | | |
|------------------------------|-------------------|-----|
| 5.1. Решётка в сборе | партия | шт. |
| 5.2. Полиэтиленовая упаковка | на каждое изделие | |
| 5.3. Паспорт (на партию) | 1 экземпляр | |

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие решеток требованиям технических условий ТУ 4863-049-53261172-2015 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. При хранении и транспортировке изделия должны быть защищены от механических повреждений и загрязнений.

Право на гарантийный ремонт утрачивается, если:

- была попытка самостоятельного ремонта изделия;
- повреждены или отсутствуют заводские или торговые наклейки;
- изделие имеет повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми или производственными факторами.

Срок службы составляет не менее 7 лет. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента реализации.

Изготовитель оставляет за собой право модернизации конструкции решёток без ухудшения их показателей качества и санитарно-эпидемиологической безопасности.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Решётки вентиляционные типов

соответствуют техническим условиям ТУ 4863-049-53261172-2015 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролёр ОТК _____



АМН, АМН-К, АМР, АМР-К

АДН, АДН-К, АДР, АДР-К

Рис.1 Внешний вид вентиляционных решёток

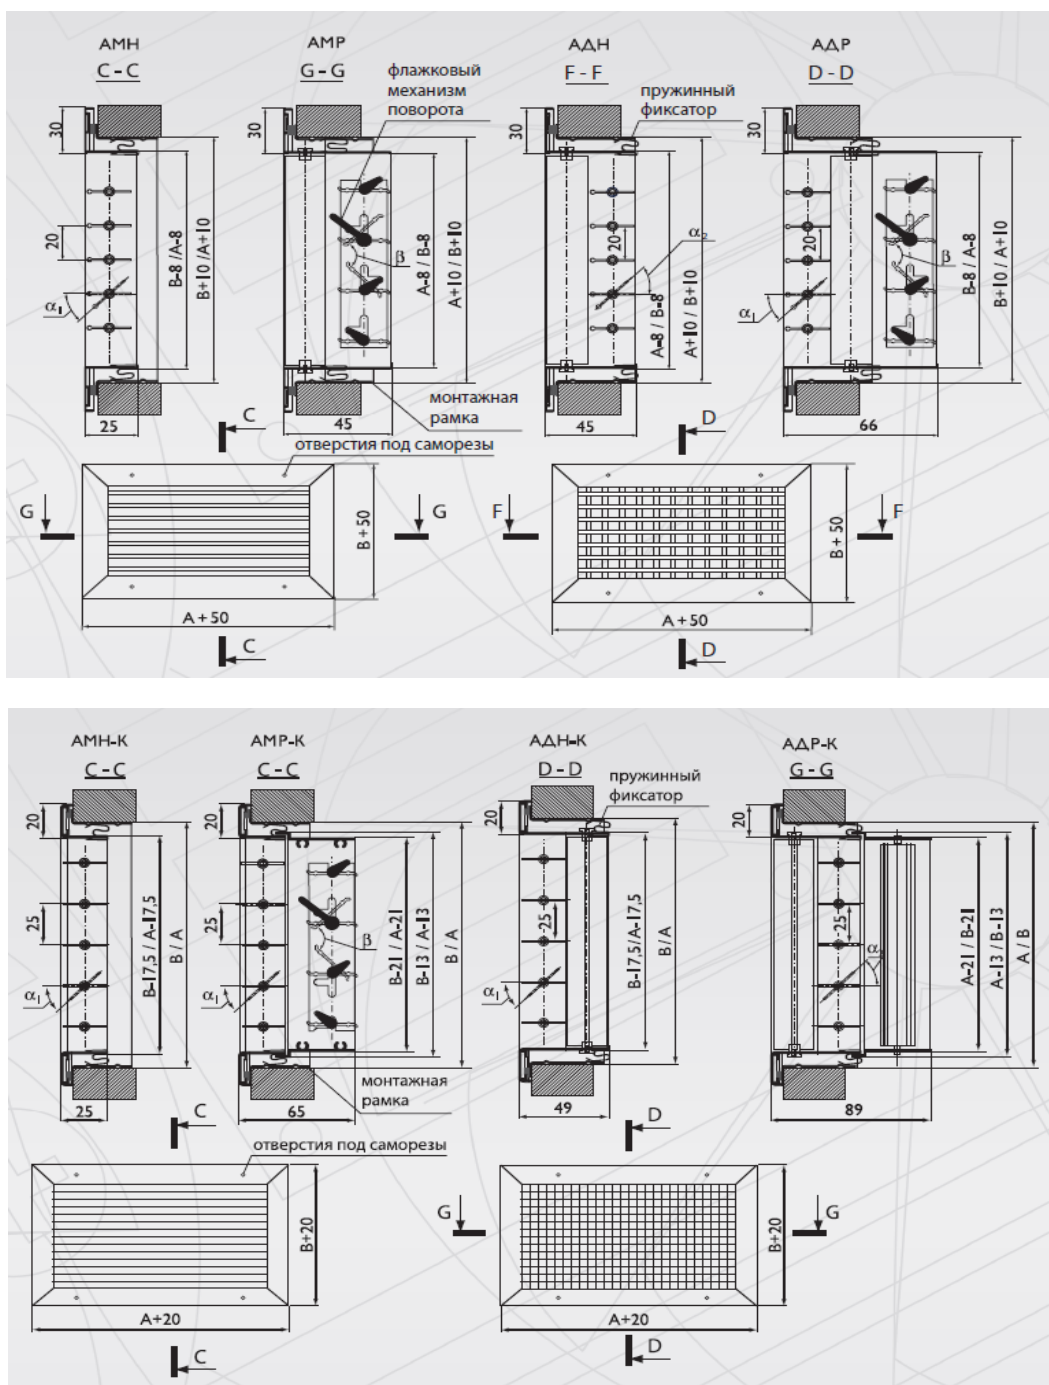


Рис. 2 Конструктивные схемы вентиляционных решёток
(расшифровку обозначений – см. в каталоге ООО «Арктос»)